




**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Żywcu**

PZ.5263.13.2024-2

Żywiec, dnia 8 listopada 2024 roku

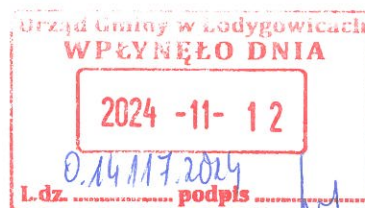

**Gmina Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 października 2024 roku (do tutejszej komendy wpłynęło w dniu 7 listopada br.), znak RIP.6722.13.2024.SK, dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu Gminy Łodygowice – sołectwa Bierna i Zarzecze, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, działając na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 20213 r. poz. 977 ze zmianami), wnosi o uwzględnienie w planie potrzeb w zakresie:

- dojazdów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynków i obiektów budowlanych,
- zaopatrzenia wodne do celów przeciwpożarowych (sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami nadziemnymi).

W zakresie zaopatrzenia w wodę w szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie dla obiektów produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się na terenach przewidzianych w planie jako tereny produkcji przemysłowej lub składowisk i magazynów, możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociagowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250, na których powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające między innymi następujące wymagania:

- a) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150,
- b) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm³/s,
- c) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej.

Szczegółowe wymagania w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Koynów

Otrzymuje:
1 x Adresat
1 x KP PSP Żywiec - a/a
ZW/RK

p. S. Kaptan	
1. Komórka (osoba) wyznaczona do załatwienia sprawy	
2024 -11- 13	podpis ...
2. Termin wykonania	
<input type="checkbox"/> pilne	
<input type="checkbox"/> do dnia	
3. Sposób wykonania:	
<input type="checkbox"/> rozstrzygnięcie	
<input type="checkbox"/> wykonanie prośby	
<input type="checkbox"/> odp. do podpisu wójta	
4. Powielić w liczbie	
i przekazać do	

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żywcu

mgr inż. poż. Jarosław Polański